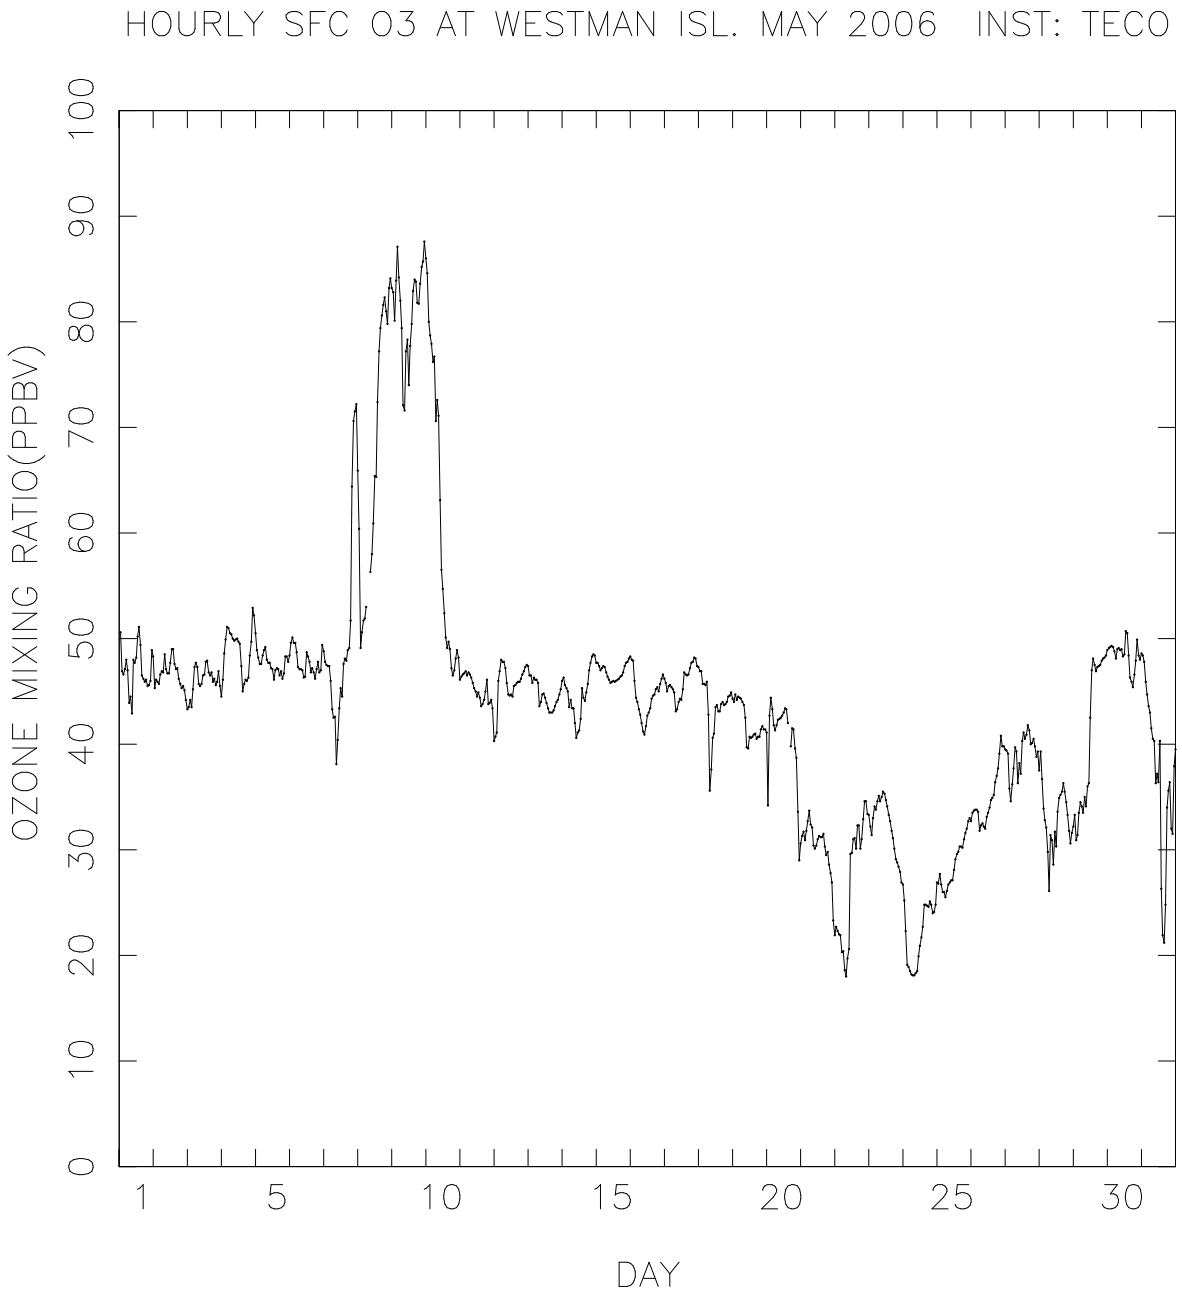
HOURLY SFC O3 AT WESTMAN ISL. MAY 2006 INST: TECO
OZONE MIXING RATIO(PPBV)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
5
10
15
20
25
30
DAY